


## Körperschalldämmung von Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen

Platzierung der Maxum Element 6 oder 8 Stück jeweils auf der Längsseite verteilt.

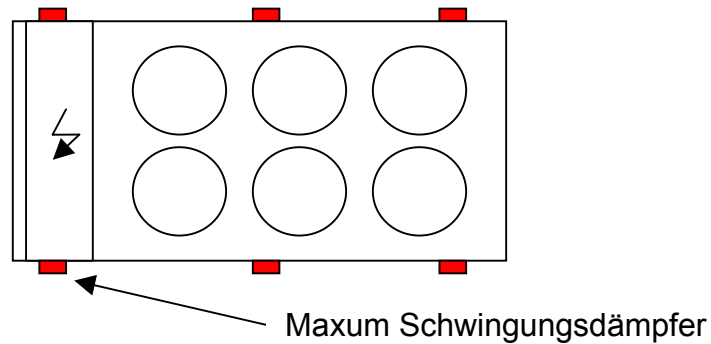

Detail der Montage:

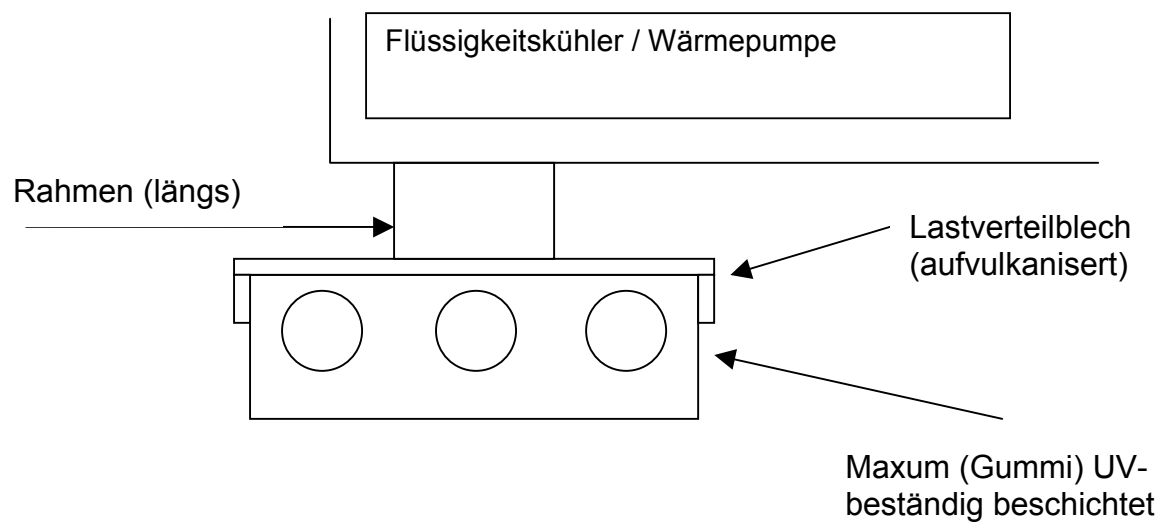


Bild:

